

Fixa di Informason

**South Coast Renewables, LLC (SCR)
100 Duchaine Boulevard
New Bedford, MA**

Diskrison di Instalason:

South Coast Renewables, LLC (SCR) sta propoi atribui 26.1 istenson ("lugar") di un parsela di 71 akri lokalizadu na 100 Duchaine Boulevard na New Bedford, Massachusetts, dentu di Parki Indiustrial di New Bedford identifikadu pa Asesor Fiskal di New Bedford di New Bedford komu Loti 5 na Plat di Asesor134.

Lugar era propriedadi di Multilayer Coating Technologies y antis inda era di Polaroid Corporation. Propriedadi foi uzadu pa tudu kes dôs antigu donu pa faze filmi. Propriedadi sima dizenvolvidu pa Polaroid tinhia strada di asésu, ária di stasionamentu, feramentas di jerensiamento di águ di txuba y txeu otus konstruson.

Lugar di prujetu tanbê ten un operason di Resiklajen Jeral atual/operasional (ka sta sujeitu a Atirbuison di Lugar) ki sta nes mumentu na konstruson y ki sta parsialmenti operasional. Lugar di prujetu, óki dja sta totalmenti konstruidu, ta fornesi tanbê 4.7 megawatts (MW) di inerjia solar fotovoltaiku ki ta podu na un konjuntu di kanopi y kubertura. Operason di prusesamentu di vidru (Operason di Resiklajen Jeral) y instalason di inerjia solar ka ta iziji un atribuison di lugar ô un lisensa di rizídu sólidu, más es é un kunpunenti di prujetu.

Kel konstruson skodjedu foi kriadu pa resebe rizídu sólidu munisipal (MSW) [lixu duméstiku] y restus di konstruson y demolison (C&D) [material kriadu pa prujetu di konstruson, renovason di prédiu y ativididis di demolison] ta inviadu na kamion pa depôs pasa pa tratamentu/prusesamentu (ki ta oferece pusibilidadi di prusesamentu di MSW dizikilibradu) y/ô pa transfiri na vagon y na sugundu lugar, di akordu ku kondison, kamion más grandi pa transporta pa txeu lugaris na pais interu pa ilimina y/ô pa dipôs faze resilkajen. Prédiu foi middu pa ki tudu diskaregamentu, tratamentu y kualker prusesamentu y karegamentu na vagon y/ô kamion ta kontisi dentu di prédiu.

Sima flatu, SRC ta propoi pa lugar uza 26.1 akri. Tudu tratamentu di lixu, ménus armazenamentu di vagon karegadu, sta limitadu na ária dentu di 65,317 di inklinason di métru kuadradu di prédiu ki rukumendadu, y más ô ménus 50% di ária dentu di 92,200 métru kuadradu di prédiu.



Nisisidadi:


Prujetu rukumendadu sta ser dizenvolvidu pa prinxi nisisidadi di Kumunidadi pa transfirénsia ikonómiku di material di rizídu sólidu. Iliminason di rizídu sólidu di Massachusetts sta actualmenti inpaktadu pa inseramentu di ateru sanitáriu statal y pamodi ninhun novu ateru ka sta kriadu. Kapasidadi di ateru sanitáriu pa rizídu sólidu munisipal y restus di konstruson y demolison (C&D) sta speradu ma ta dixi pa pratikamenti zéró pa ti fin di próximu dekada.

Atualmenti. SRC ten un Akordu di Akolhimentu di Kumunidadi ku Kámara munisipal di New Bedford. Komu parti di es Akordu, SRC ta ofereze Kámara Municipal présu más favorável (más baxu) si prédiu utilizadu. Es akordu li pode ofereze un binifisiu ikonómiku signifikanti pa Kámara, spesialmenti óki ateru di "Greater New Bedford Regional Refuse District" fixta (actualmentu privistu pa 2027).

Konstruson y Kontrolu:

Konstruson konceptual di prédiu leba en konsiderason prusidimentu y kontrolu di injinharia adikuadu ki ta diminui pusibilidadi di situason di inkómudu, inkluindu:

- **Son** - kontroladu através di konstruson di prédiu y di distánsia ti bairru di moradoris.
- **Txeru** - kontroladu através di konstruson di prédiu y instalason di un sistema di kontrolu di txeru
- **Vetor** - kontroladu pa kontratason di un inpreza tirserizadu di kontrolu di vetor [roedor], inspeson regular y bon jeston internu
- **Puera** - kontroladu pa konstruson di prédiu y pa sistema di kontrolu di txeru/puera
- **Lixu** - através di konstruson di prédiu [internu] y di uza funsionáriu pa faze kontrolu di lixu di manera adikuadu
- **Emison** - através di konstruson di prédiu [internu] y na uza ikipamentu alimentadu pa inerjia ilétriku

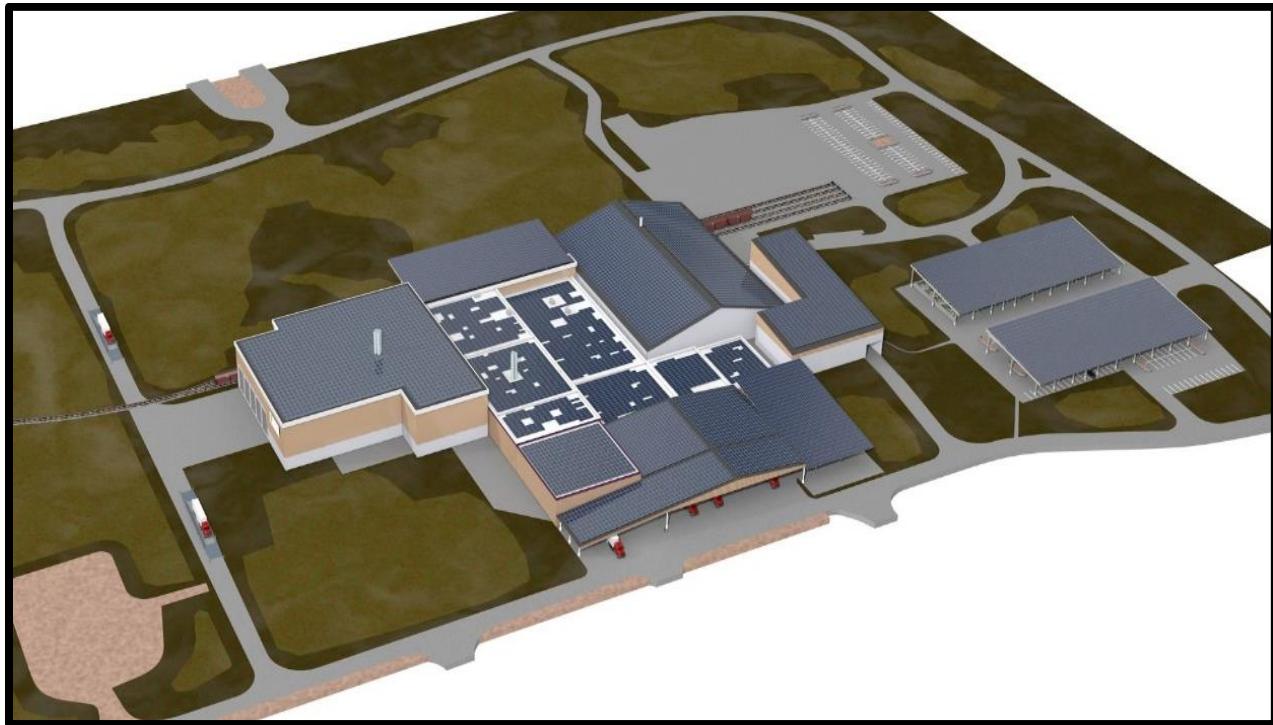

Otu Konsiderason/Mitigason:

Baziadu na kontribuison di públiku, konstruson ta ten siginti óra di operason:

- 6:00 di 17:00 di sigunda-fera ti sesta-fera (di entrada y di saída)
- 7:00 di 16:00 - sábadu (entrada y saída)
- Operason di entrada y saída fitxadu konpletamentu na dumingu.
- Abilidadi di prusesa material dentu di instalason ta kontinua 24/7

SCR sta konprometedu ku siginti mididas rilasionadu ku mitigason di tráfiku:


- SCR entra na un Akordu di Akolhimentu di Kumunidadi ku Kámara Munisipal di New Bedford. Dentu di es Akordu, Instalason debi limita tudu veikulu ki sta entra y ki sta sai di uza (Strada Philips) Philips Road (Sta privistu ma tudu volta di entrada y saída di kamion ta uza Rota 140/pontu di asésu di "Braley Road" pa asesa instalason).
- Instalason apräsentadu na sinal di tránsitu na kruzamentu di "Braley Road" y Philips Road/Theodore Rice Boulevard" (baziadu na aprovason di Kámara).
- Limita transporti di saída di material na kamion duranti dia útil di sédu, dia útil di tardi na óra saída di skóla y na óras di ponta di transporti pendular na dia útil di tardi pa mitiga pusibilidadi di omenta atrazu na ranpa di intersetion di Rota 140.
- Duason di \$5,000 pa un sutdu di un zona iskluzivu di kamion.
- Oportunidadis pa impregadu partisipa na prugrama di rimbolsu ô subsídiu di tránsitu.
- Kordenason ku SRTA pa pidi rivizon di sirvisu di tránsitu atual pa sirbi midjor lugar di prujuetu.
- Informa impregadus di paraji di tránsitu pertu y di konviniénsia di pedestri y di bisikileta.
- Oferese incentivu pa inkoraja transporti di bisikileta pa lugar, sima suporti di bisikileta y otu instalason di guarda na lugar y implimentason di partilha di karro entri impregadus.
- Oferese istasianamentu priferensial pa partilha di karro y di van partilhadu.
- Fornese pista listradu pa bisikileta na Duchaine boulevard y marka di bisikileta partilhadu na Theodore Rice Boulevard pa fornese konektividade pa atual komodidadi di bisikileta na Braley Road. Kel-li sta dipendenti di aprovason di Kámara Munisipal.

Populason di Justisa Anbiental

Na junho di 2021, mapa di Justisa Anbiental (EJ) foi atualizadu na uza informason di Kisitionáriu Kumunitáriu Merkanu di 2019 (ACS) y kel novu definison di populason EJ na pulítika di EEA EJ ki MassDep é obligadu pa implimenta. Ku bazi na atualizason, instalason apräsentadu sta dentu di populason EJ mapiadu ku kritériu di Rendimentu (pur favor djobe mapa di baxu). Kel ária mapiadu sta indentifikadu di kel forma li "Block Group 2, Census Tract 6502.01, Bristol County, Massachusetts". Grupu di bloku EJ ten un populason di más ô ménus 1,167 moradoris ku un 25+/- pursentu di populason minoritáriu.

Inda, un sugungu populason EJ mapiadu foi indentifikadu más ô ménus 2,200 pé pa lesti y sudesti di instalason apräsentadu. Kel ária li é un populason EJ mapiadu ku kritériu di Rendimentu y populason Minoritáriu (pur favor djobe mapa di baxu). Kel ária mapiadu é identifikadu di kel forma li Block Group 1, Census Tract 6501.02, Bristol County, Massachusetts. Grupu di bloku EJ ten más ô ménus un populason di 1,442 moradoris ku 43+/- pursentu di populason minoritáriu.

Di akordu ku Pulítika EJ di EEA (<https://www.mass.gov/doc/environmental-justice-policy6242021-update/download>), ten izijénsias adisional (izénplu; partisipason públiku omentadu y análizi omentadu) duranti rivizon di MEPA pa un prujetu ki ta stimula un limiti di MEPA y ki sta lokalizadu dentu di un milha di un pupulason EJ. Apizar di, prujetu SRC foi inviadu pa MEPA antis di pulítika EJ atual entra ne vigor, SCR ten stادu di forma stóriku y el sta kontinua ta disenpenha isforsu midjoradu di prosimidadi. Pur favor visita <https://parallelproductssustainability.com> data di reunion di prosimidadi futuru y kópias di rilatóriu y di aprizentason ki dja priparadu ti es data li.

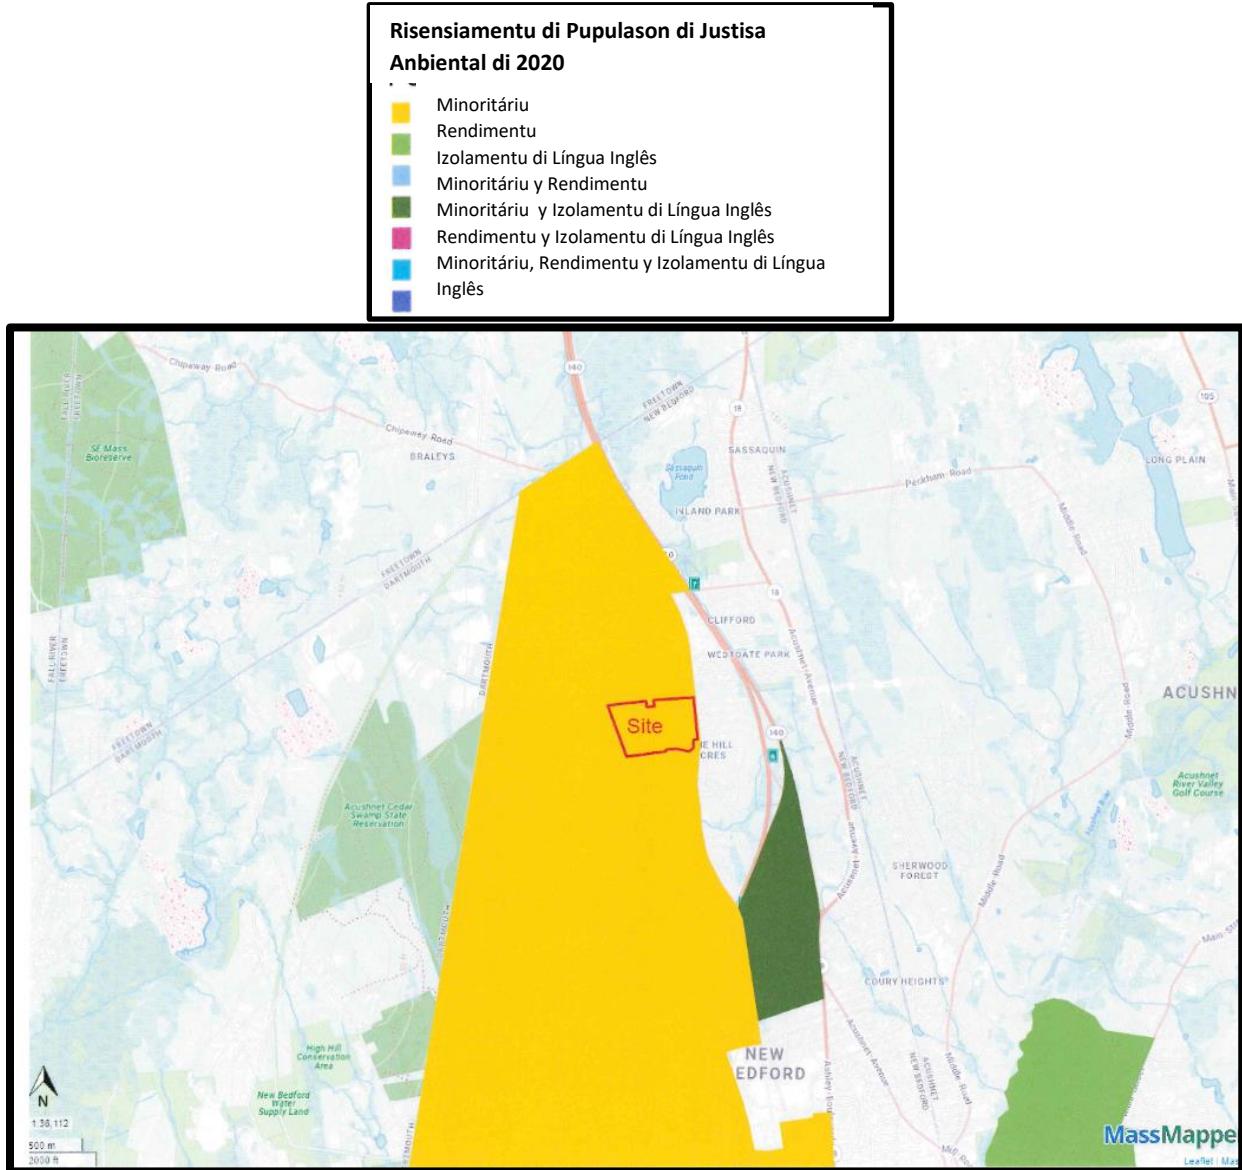

Partisipason y Kumentáriu Públiku:

Alén di partisipason di runion di prusimidadi públiku rializadu pa SRC, Rijion Sudesti di MassDEP sta atualmenti ta faze rivizon di Rilatóriu kandidatura di lisensa di Konformidadi di Lugar (SSR), ki foi inviadu na 13 di febreru di 2023 y rivizon di MassDEP kumesa ofisilamenti na 22 di febreru di 2023 (kel-li foi kuandu otorizadu pagamentu di taxa di lisensa). Di akordu ku 310 CMR 4.00: Kalindáriu di Ason Oportunu y Pruvision di Taxa y 310 CMR 16.11: Príudu di Rivizon, kronograma di lisensa é kel ki sta sigi:

- Dentu di 21 dia di resebe un kandidatura y pagamentu di taxa di kandidatura di lisensa, Dipartamentu debe konplete un rivizon adiministrativu pa djobe si sta konpletu.
- Príudu di Rivizon Tékniku di Dipartamentu debe komesa óki Kandidatura oferese prova pa Dipartamentu ma izijénsia di notifikason públiku foi kunpridu, sima stabelesidu na 310 CMR 16.10(4).
- Duranti kes priméru 21 dia di Príudu di Rivizon, Dipartamentu debe seta kumentárius skritu di Konselhu di Saúdi y di públiku en rilason a konformidadi di lugar.
- Kandidatu pode risponde di forma skritu y/ô Dipartamentu pode iziji Kandidatu pa risponde kumentáriu duranti kel 40 dia inisial di Príudu di Rivizon. Kandidatu pode muda kandidatura desde ki kes mudansa, óki ki fazedo na total, ka ta riprizona un mudansa grandi. Dipartamentu debe ditermina si mudansa é grandi y el ta da un avizu pur skritu di kel determinason pa Kandidatu.
- Dipôs di 40 dia, Dipartamentu pode limita más kumnetariu ô riposta pa pirmiti finalizason di rivison di lugar pa Dipartamentu.
- Kandidatu - Dentu di 60 dia di resebi prova ma izijénsia di notifikason públiku, sima stabelesidu na 310 CMR 16.10(4): Kandidatura pa Notifikason Públiku foi prenixidu pa Kandidatu, Dipartamentu debe tirmina rivizon y imiti un rilatóriu di konformidadi di lugar. Debe odjadu ma SCR konkorda na istendi es rivizon tékniku pa 21 dia (ki ta faze príudu di kumentáriu públiku - 42 dia) ki ta faze príudu total di rivizon fika 81 dia versu 60 dia.
- Konselhu di Saúdi (BOH) debe ajenda un audiénsia públiku na prazu di 30 dipôs di resebe Rilatóriu di Dipartamentu sobri Konformidadi. Púlbiku tanbê ta ten oportunidadi di faze kumentáriu pur skritu pa BOH y es ta ten oportunidadi di partisipa na audiénsia.

Informason pa Kontaktu:



Gregory C. Wirsen, MSc.
Visi Presidenti
Green Seal Environmental, LLC
114 State Road, Building B
Sagamore Beach, MA 02562
greg@gseenv.com
www.gseenv.com

Bu pode manda purguntas ô pidi runion individual pesoalmenti ô através di Zoom. Nu ta inkoraja kualker parti pa partilha un Fixa di Informason ku kualer parti interesadu

**Pur favor visita <https://parallelproductssustainability.com> pa resebe atualizason konformi sta postadu novu informason (izénplu; ajenda runion, ajendamento di SRTA, etc.). Na futuru (dipôs instalason otorizadu) es website li tanbê ta ba uzadu pa moradoris pa posta ses kumentáriu y prukupason (ku nomi ô di forma anónimu) y SCR tanbê ta dukumenta kualker ason disciplinar ki instalason toma.*